Eneria CAT
Groupe electrogenes
Diesel et UPS

ALLEGATO 2

Schema elettrico Gruppi elettrogeni di soccorso.

CORNAREDO
Codice amministrazione: c_d018
Prot.Generale n: 0007875 A
Data. 13/06/2014 Ora: 11.46
Classificazione: 6 - 5 - 0

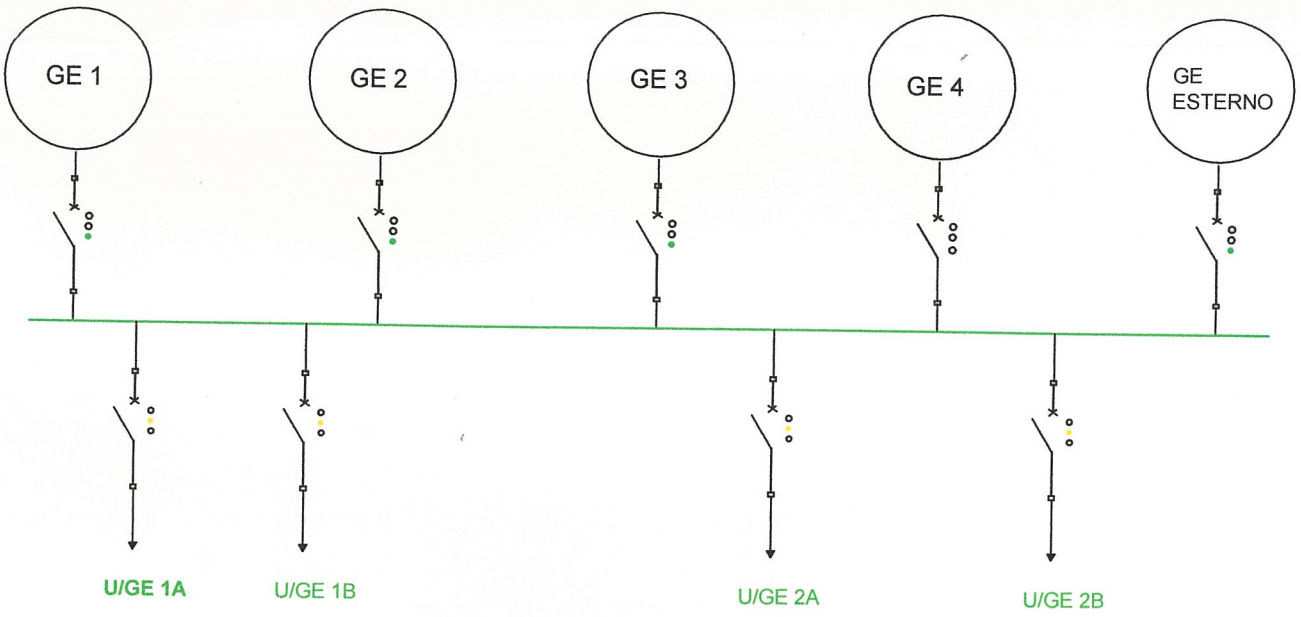

Guasto e aperto

Chiuso / in funzione

Aperto / Fermo Stan by

Fuori tensione

In tensione

Selettore di priorita'

progetto

DATA CENTER

DC 01

Permesso di costruire / DIA
per nuova costruzione/ampliamento
ai sensi della LR 12/2005 art. 27
comma 1 lettera e) 1,2,3,4,5,6,7

proprieta'

DATA 4 ITALY S.R.L.

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

CORNAREDO

Codice amministrazione: c_d018
Prot.Generale n: 0007875 A
Data. 13/06/2014 Ora: 11.46
Classificazione. 6 - 5 - 0

elaborato a cura di:

\Users\roberto.lamanna\Desktop\DATA4_LOGO_ITALY_VEKTOR_CMYK.JPG

DATA 4 ITALY S.R.L.
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 MILANO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
DOTT. ING.
PRADA CESARE
Sez. A Settori:
a) civile e ambientale
b) industriale
n° A 343

prima emissione
08-05-2014

disegnato da

AGGIORNAMENTI

cod	data	descrizione
A		
B		
C		

scala: VARIE

descrizione:

SCHEMA ELETTRICO
GRUPPI ELETTROGENI DI SOCCORSO

tavola n. 2

LINEA 1 (Principale)
15 kV

LINEA 2 (Riserva)
15 kV

IR 1

TNT RIC 1

UR1 UFFICI

UR DC01

UR DC02

UR DC03

IR 2

TNT RIC 2

UR 2 DC01

UR 2 DC02

UR 3 DC03

UR0 UFFICI

N TGHT 1A

ATS HT 1A

S TGHT 1A

N TGHT 2A

ATS HT 2A

S TGHT 2A

N TGHT 1B

ATS HT 1B

S TGHT 1B

N TGHT 2B

ATS HT 2B

S TGHT 2B

DC01 BLOCCO A

DC01 BLOCCO B

RAMO 1

RAMO 2

TR 1A
1600 KVA

TR 2A
1600 KVA

TR 3A
1600 KVA

TR 4A
1600 KVA

TR 1B
1600 KVA

TR 2B
1600 KVA

TR 3B
1600 KVA

TR 3B
1600 KVA

INGR GE 1A

INGR GE 2A

INGR GE 1B

INGR GE 2B

ATS RG 1A

ATS RG 2A

ATS RG 1B

ATS RG 2B

TGBT BQ 1A

TGBT BQ 2A

TGBT BQ 1B

TGBT BQ 2B

UPS

BP

PARALLELO

Syn

QEST (TGBT HQ 1A)

QEST (TGBT HQ 2A)

QEST (TGBT HQ 1B)

QEST (TGBT HQ 2B)

STS

TDHQ

TDBQ